



UWAGA
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Normie SFP N SFP-E-007:2017-09 w projektowanym obszarze należy zastosować kable o wyznagonej minimalnej klasie odporności redukcyj na ogień i wydzielenie gazu:
- Dec-s2, d1, a3 – poza drogami ewakuacyjnymi
- B2ca-s1b, d1, a1 – na drogach ewakuacyjnych

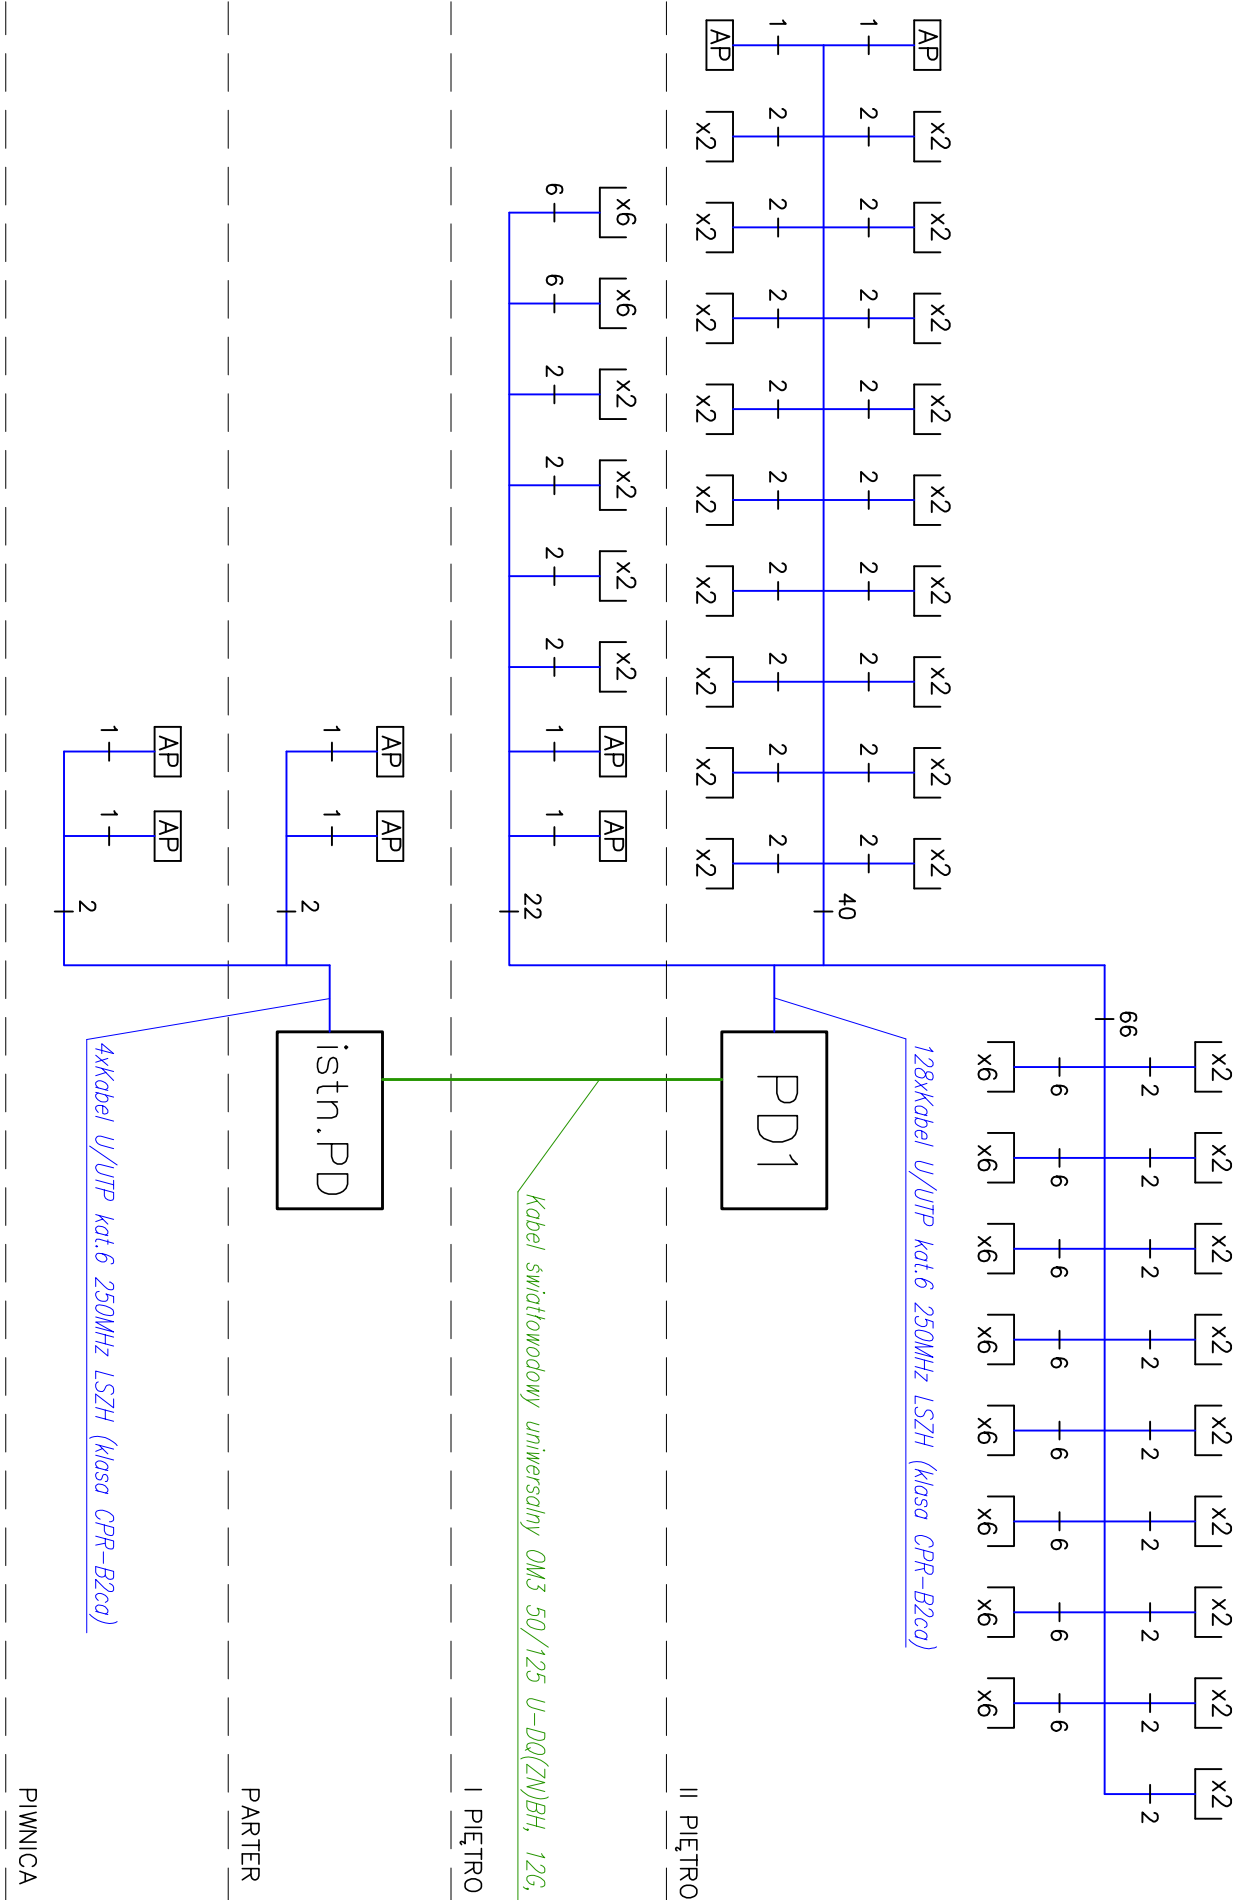

- LEGENDA
- istn.PD – istn. centralny punkt dystrybucyjny
 - PD1 – proj. pośredni punkt dystrybucyjny
 - 6x6 – 6x GMAZDO RJ45 – KAT.6
 - 2x2 – 2x GMAZDO RJ45 – KAT.6
 - AP – Access Point

Investor:	Powiat Wysokomazowiecki
tytuł:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
adres:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Działka o numerze geodezyjnym: 294/1/3 ul. Kościelna 14, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie Obręb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
Jednostka projektowa	 QUARTUM BIURO PROJEKTOWE
projektant	ul. Wysocka 682/6, 17-300 Siemiatycze www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Janocha MAP/0050/PWDE/10
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Flga
nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
branża:	ELEKTRYCZNA
skala:	-
nr rysunku:	PW/E/12
faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
data:	12.2020
Projekt chroniony prawem autorskim.	