
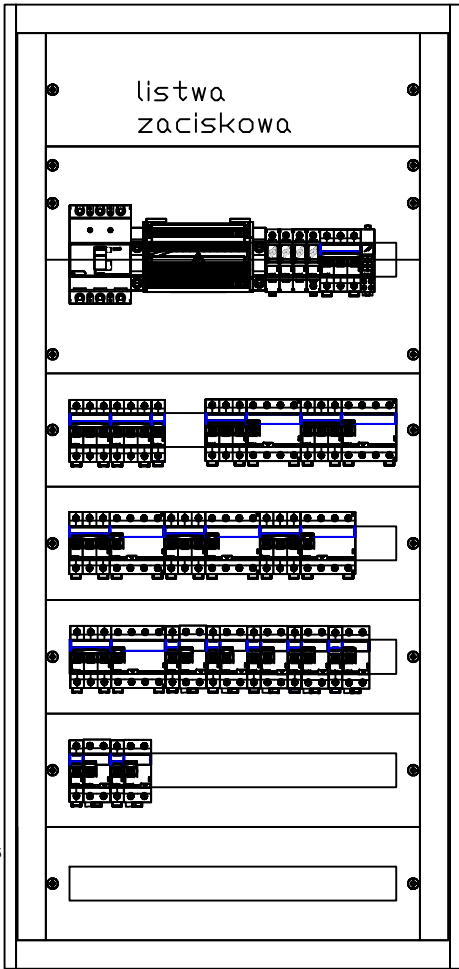


Rozdzielnica TW
natynkowaa, I klasa
(metalowa), IP65, IK08 RAL 7016
z daszkiem

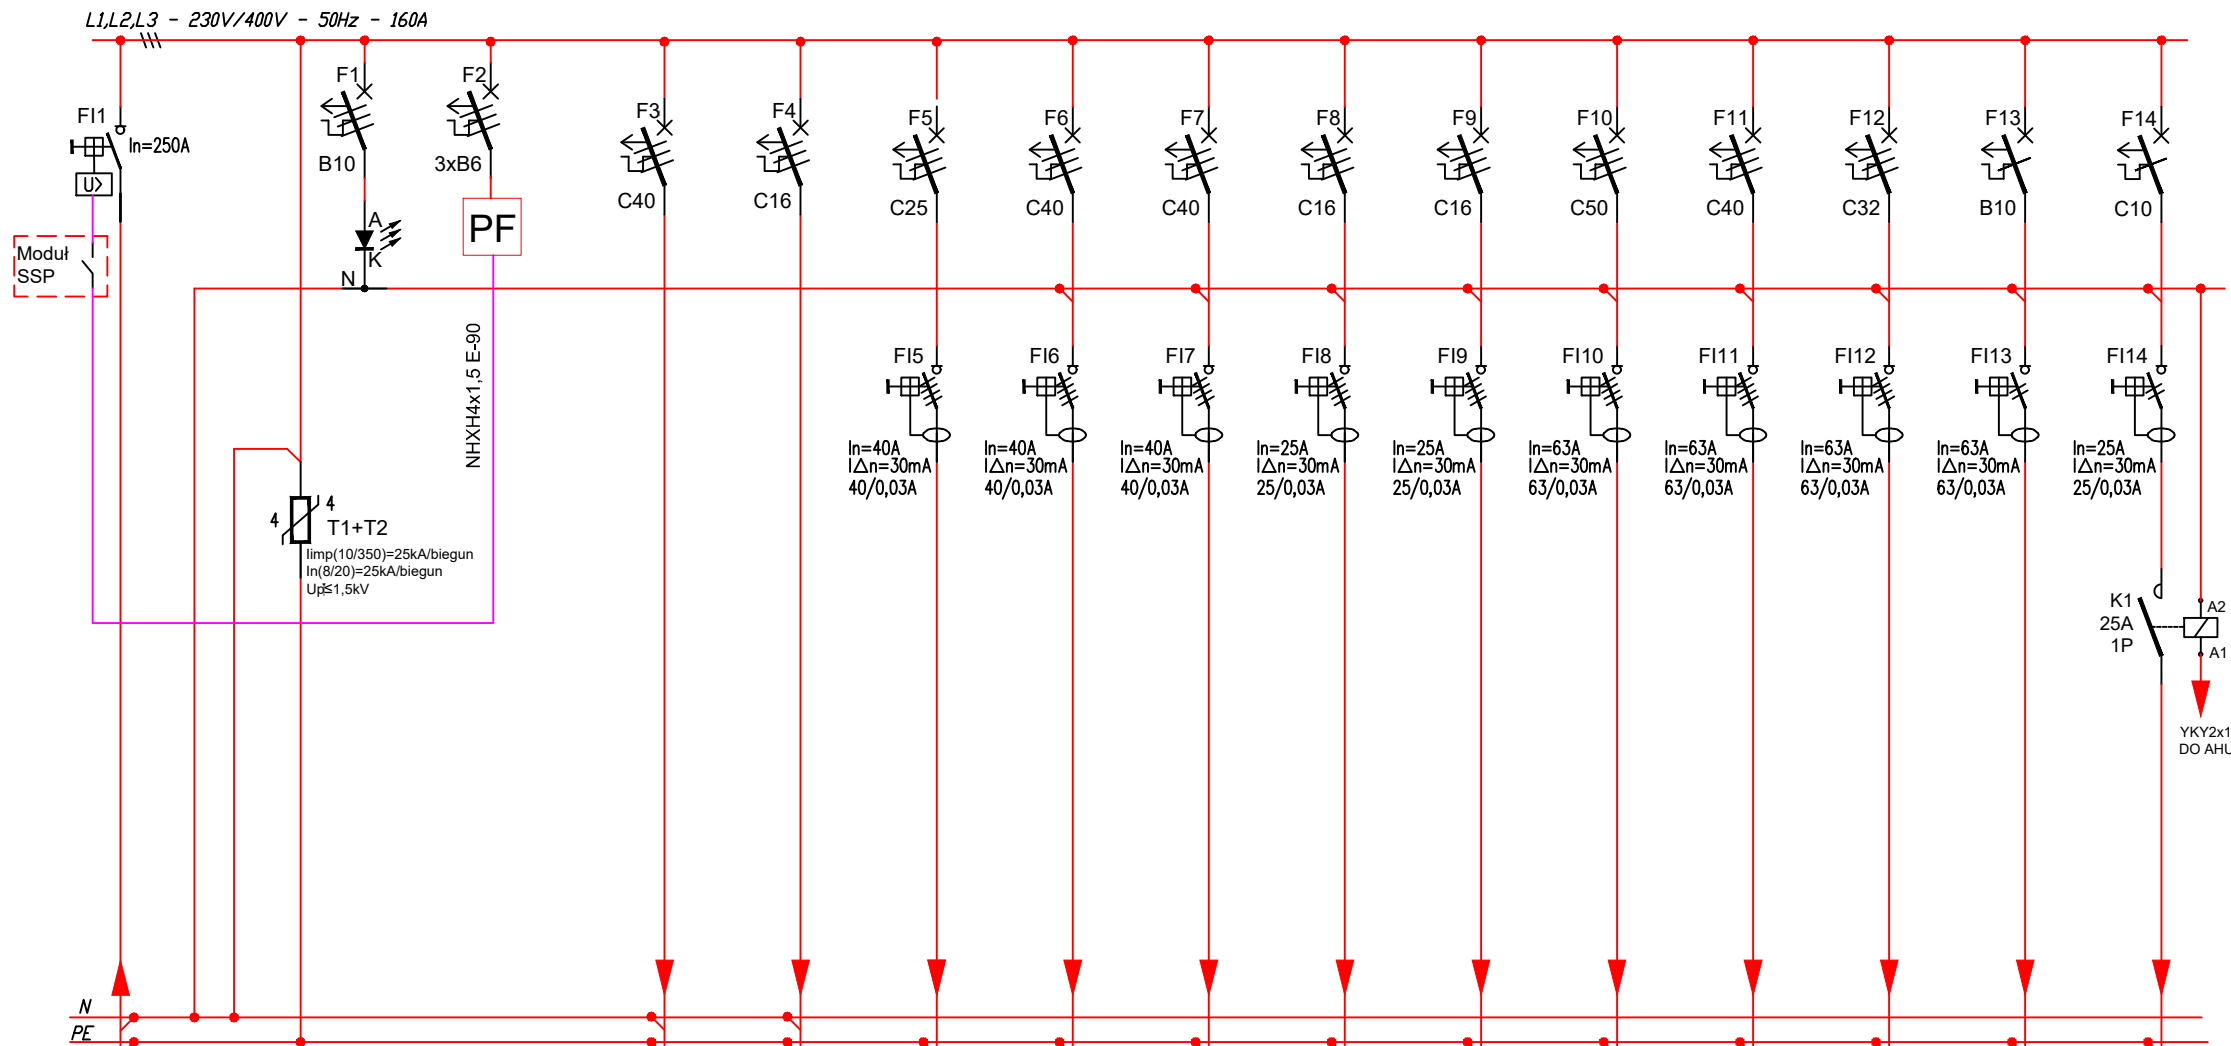

| Zasilanie | Ochrona przepięć | Wskaźnik | Przełącznik | CENTRALA NW1 | CENTRALA NW2 | AGR WWOŁY LOD AHU2 | KLIMATYZATOR J.Z. NR1 | KLIMATYZATOR J.Z. NR2 | KLIMATYZATOR J.Z. NR3/1 | KLIMATYZATOR J.Z. NR3/2 | KLIMATYZATOR J.Z. 4 | KLIMATYZATOR J.Z. 5 | Nawilżacz | Zasil. kabli grzejnych | WENTYL. KANAŁOWE |
|-----------|------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|
| YKY5x95 | kl. T1+T2 | napięcia | faz | YKY 5x10 | YKY 5x2,5 | YKY 5x6 | YKY 5x16 | YKY 5x16 | YKY 5x2,5 | YKY 5x2,5 | YKY 5x16 | YKY 5x16 | YKY 5x10 | YKY 3x1,5 | YKY 3x1,5 |
| Ps = 90kW | | zasilania | | 14,0kW | 4,0kW | 9,0kW | 22,0kW | 22,0kW | 4kW | 4kW | 26kW | 22kW | 13kW | 0,2kW | 1,0kW |
| z RG | | | | TW/ahu1 | TW/cw2 | TW/awl2 | TW/klz1 | TW/klz2 | TW/klz3/1 | TW/klz3/2 | TW/klz4 | TW/klz5 | TW/nw1 | TW/kg1 | TW/wk1 |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ITEL Piotr Kulesza
15-113 Białystok
ul. Gen. W. Andersa 38 LOK 301



TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W
WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZĄDZENIAMI
BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM
BUDOWLANym, PARKINGIEM I OBIEKTAMI
MAŁEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH
NA DZIAŁKACH 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1

ADRES OBIEKTU:
DZIAŁKI NR
1515/22, 1515/21,
1510/3 I 1510/1

INWESTOR:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUDOWA 15a 18-200
WYSOKIE MAZOWIECKIE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNI TW

Nr rysunku:
E-29

STADIUM:
PROJEKT
TECHNICZNY

Skala:

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Branża: Elektryczna | Imię i nazwisko, upr. podpis mgr inż. Krzysztof Kulesza | Data Podpis: 24.09.2023 |
| Projektant: | upr. bud. PDL/0071/POOE/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń | |
| Sprawdzający: | inż. Mirosław Murawski upr. bud. PDL/0061/POOE/08 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń | |