


SYSTEM PRZYZYWOWY

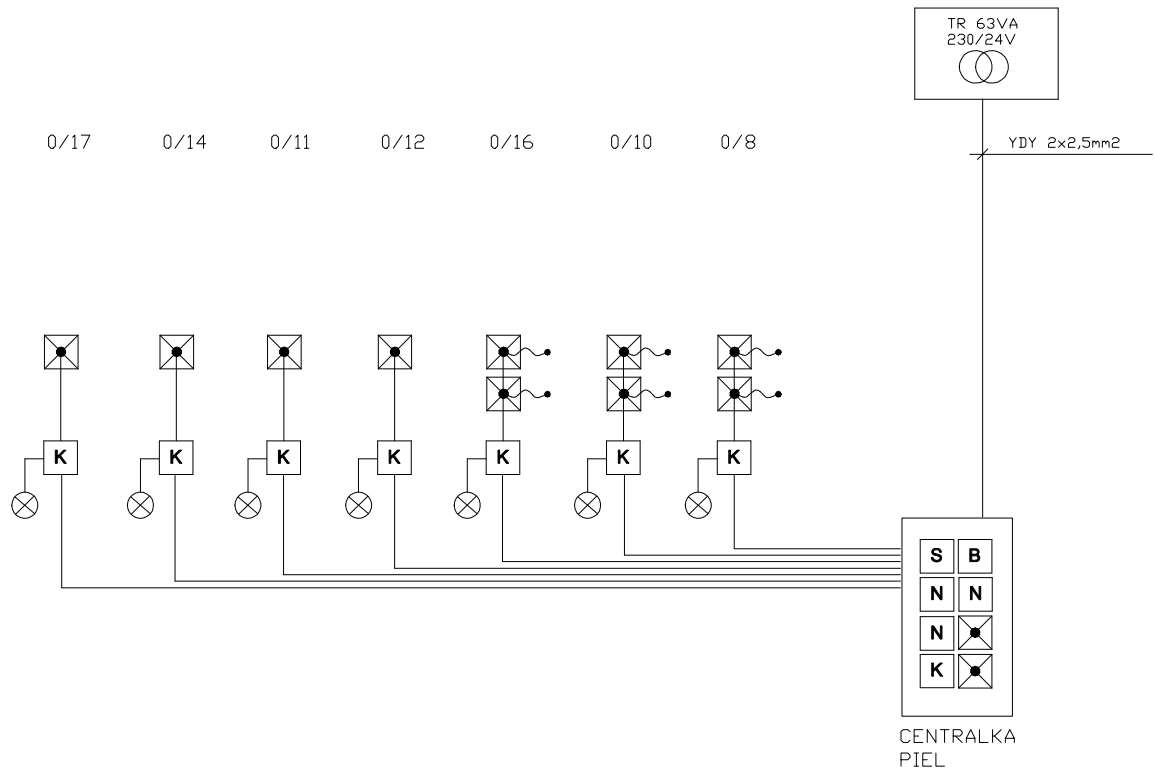

PRZEWODY NIEOZNACZONE - YTKSY 3x2x0,5

K	FEH1001 - KASOWNIK 1-PĘTLOWY
S	FEH2001 - SYGNALIZATOR
N	FIM1300 - NUMERATOR
B	FIM1100 - BUCZEK
→	FAP3010 + STK11 - MODUŁ MANIPULATORA + MANIPULATOR GRUSZKOWY
↗	FAP3002 - WŁĄCZNIK POCIĄGOWY
⊗	FAP 2001 - PRZYCISK Z LAMPKĄ
•	(2020US-507+2506N/KI-214) - PRZYCISK Z SYMBOLEM DZWONKA
□	2538-212 - POKRYWA MASKUJĄCA
⊗	FIM1000 - LAMPKA CZERWONA
⊗	FIM1010 - LAMPKA ŻÓŁTA
⊗	FIM1200 - LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM
W	(2000/1US-507 + 2506N/KI-212) - WŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY
∞	FLM1000 - TRANSFORMATOR 230/24V

FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul. MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefani Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	Schemat instalacji przywoławczej		
DATA:	06.11.2009		NR RYS.: 9
AUTOR:	mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07