


Przewody nieoznaczone - 0,5 mm<sup>2</sup>  
 Montaż w puszkach 60mm z wkrętami  
 Rezystory w zestawie z kasownikiem  
 Nie zamieniać L1 z L2.  
 L2 oznaczyć kolorem niebieskim  
 Zworki w kasowniku usunąć  
 Zworki w FAP... ustawić w poz.B  
 Zacziski 1 i 2 lampki do wykorzystania.  
 Nie zamieniać L1 z L2.

WŁACZNIKI POCIĄGOWE W ŁAZIENCIE

SALA

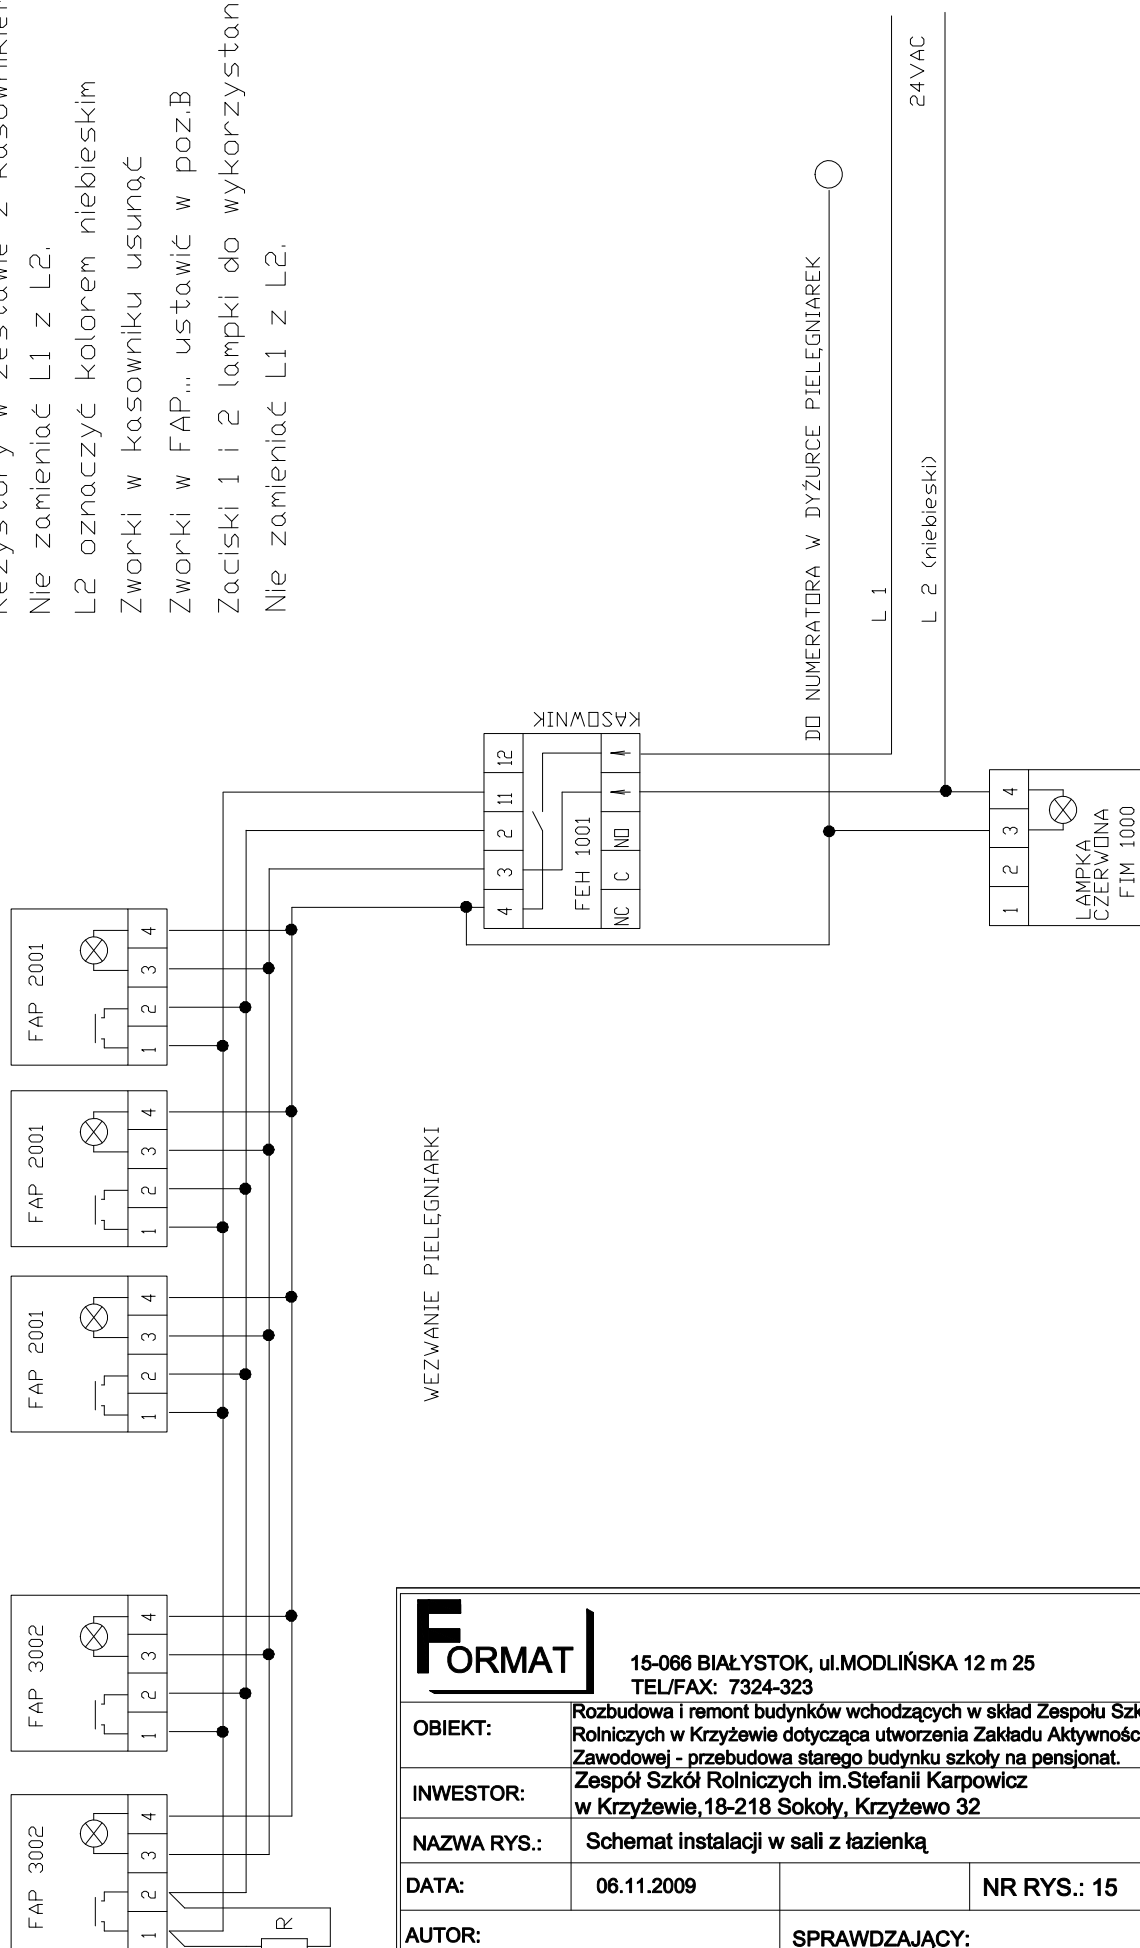

WEZWANIE PIELEGNIARKI

<b>FORMAT</b>		15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323	
OBIEKT:	Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przebudowa starego budynku szkoły na pensjonat.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	Schemat instalacji w sali z łazienką		
DATA:	06.11.2009		NR RYS.: 15
AUTOR:	mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/POOE/07