


RG w stajni

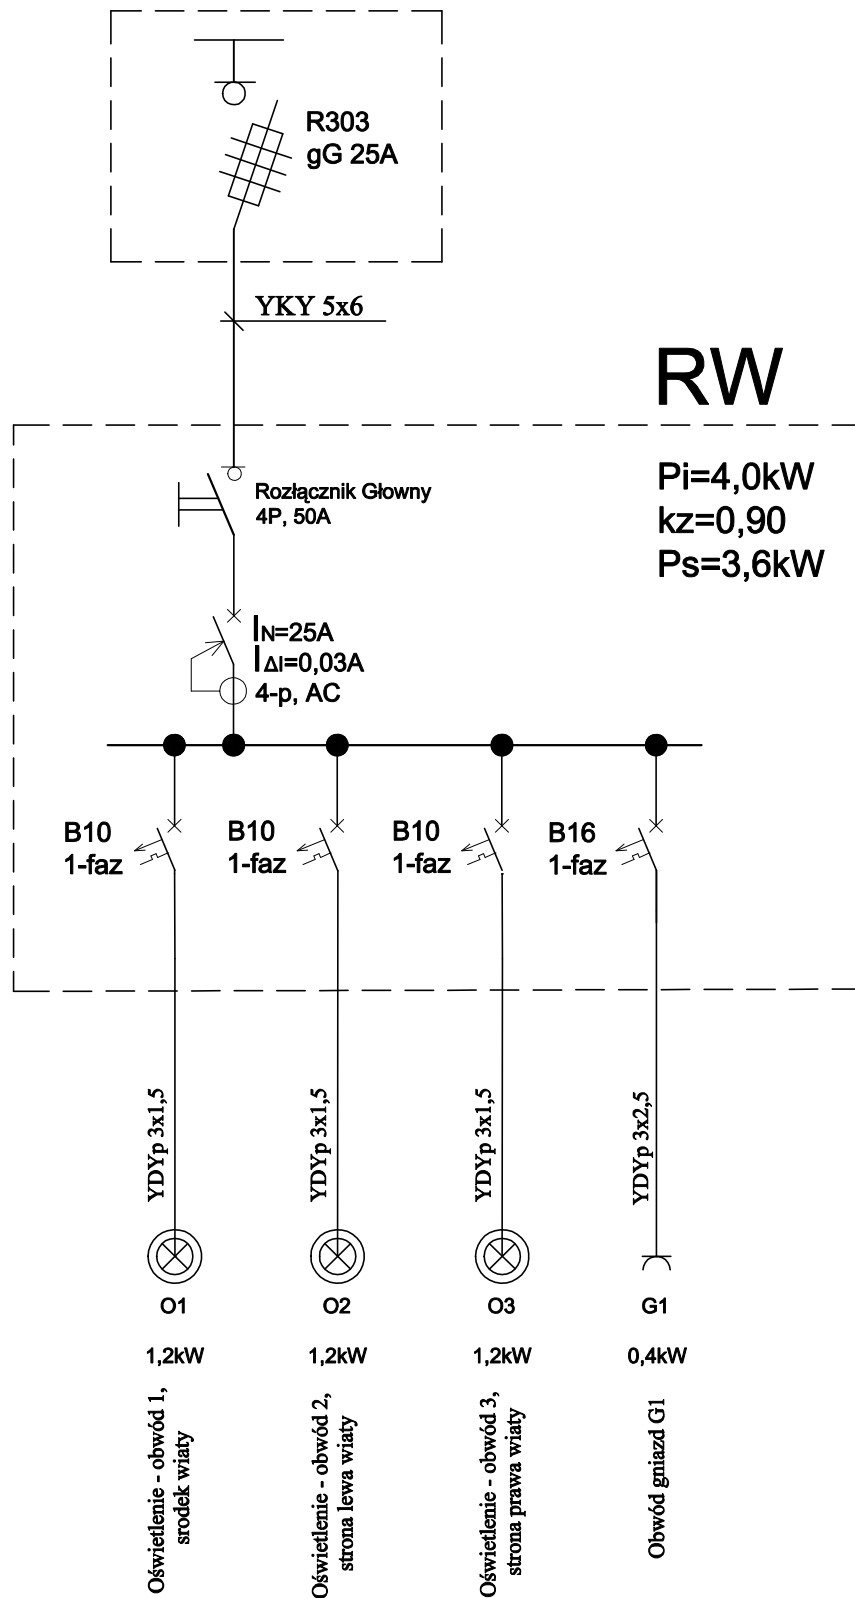

UWAGA:

– fazy w rozdzielnicie obciążyć równomiernie

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - wiaty dla koni	
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	
NAZWA RYS.:	Schemat rozdzielnic RW	
DATA:	06.11.2009	NR RYS.: 2
AUTOR:	mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07	