


System sygnalizacji alarmu pożaru rzut piętra



LEGENDA:

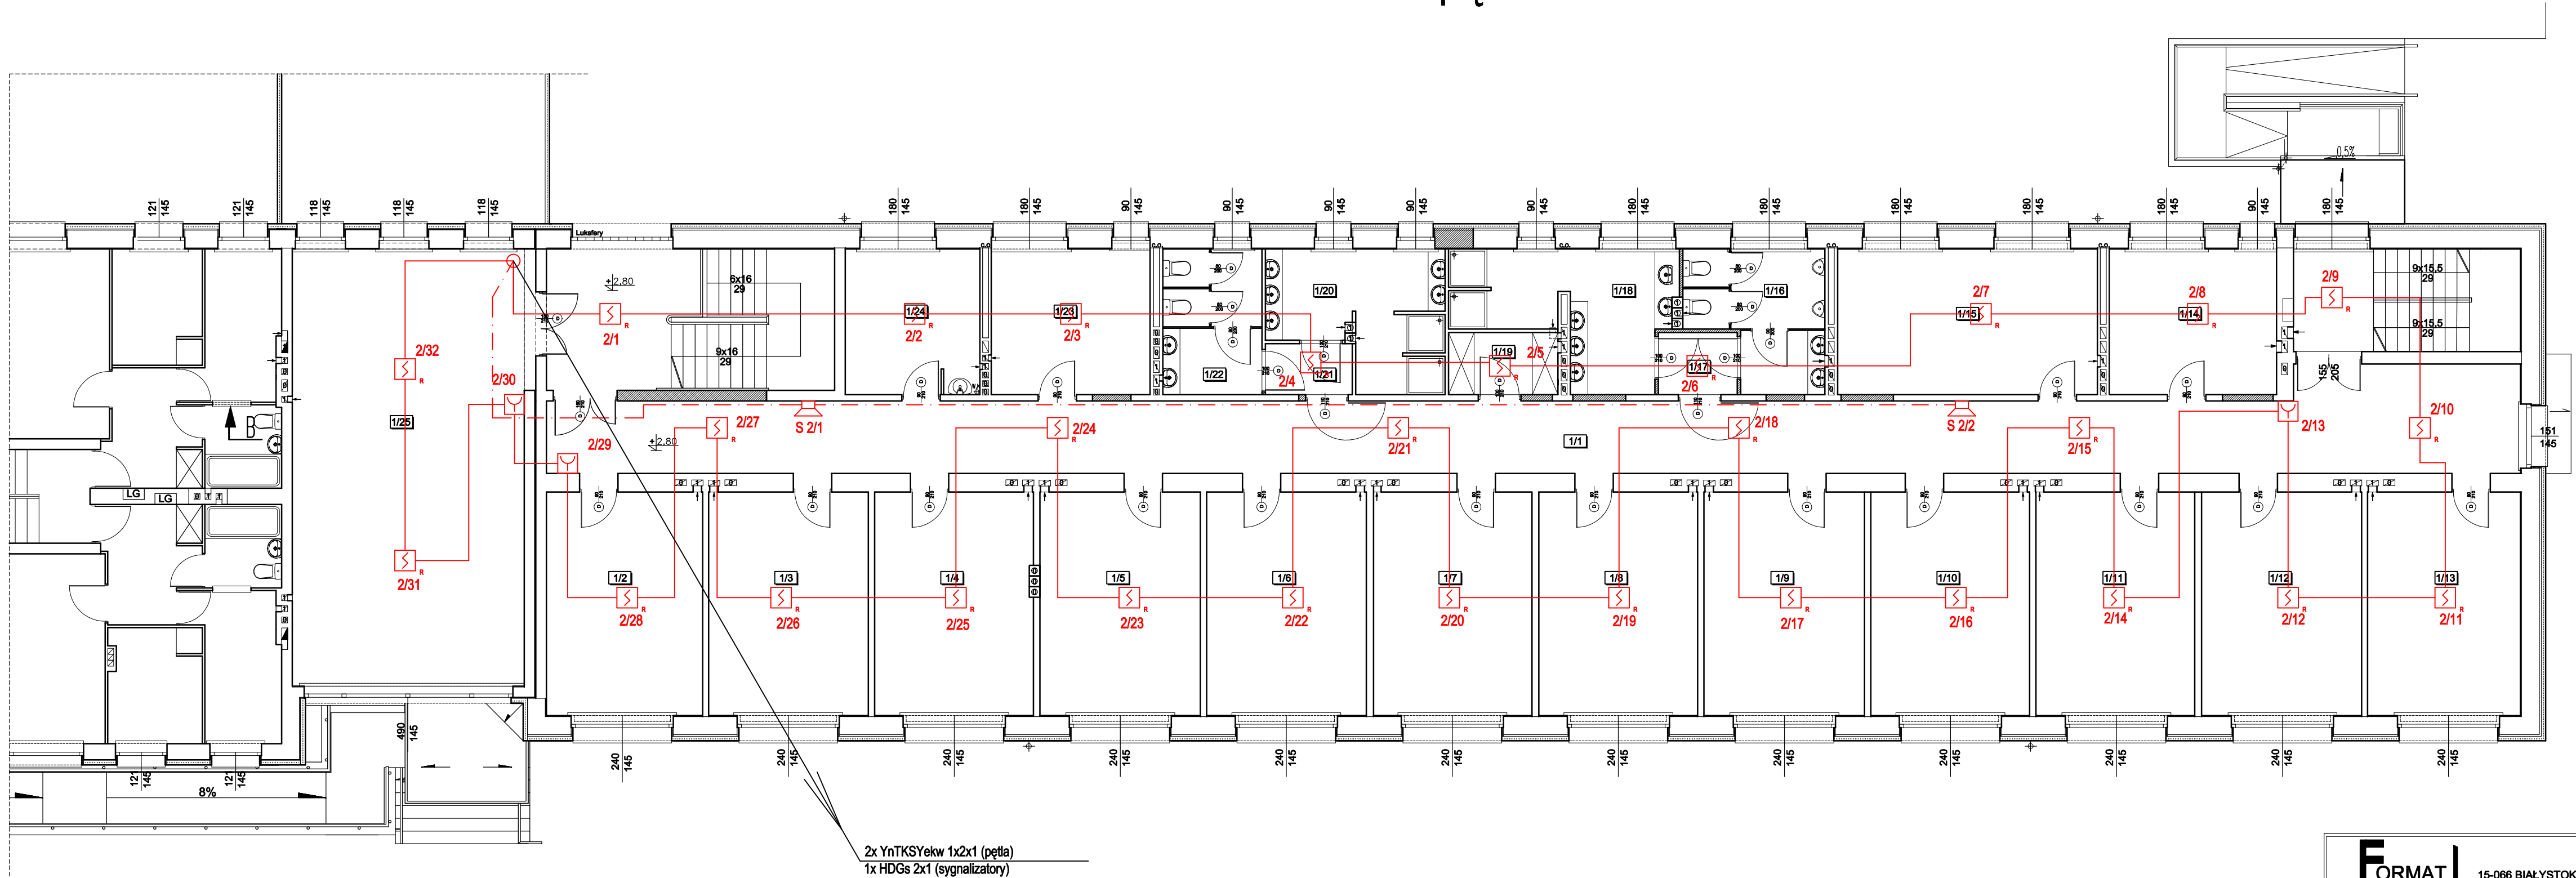

optyczna czujka dymu



ręczny ostrzegacz pożarowy

przewód YnTKSYekw 1x2x1

— . — przewód HDGs 2x1,5



centrala systemu



sygnalizator optyczno-akustyczny

Zestawienie pomieszczeń				Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Pomieszczenie	Bow.(m²)	Rodzaj posadzki	Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki
1/1	Komunikacja	82,33	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/13	Pokoł	18,85	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/2	Pokoł	18,27	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/14	Pokoł	13,44	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/3	Pokoł	18,98	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/15	Pokoł	20,86	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/4	Pokoł	18,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/16	Lazienka meksa	9,79	Gres
1/5	Wykładzina PCV typu Gamrat	18,79	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/17	Komunikacja	2,21	Gres
1/6	Pokoł	18,69	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/18	Lazienka z natryskami	12,92	Gres
1/7	Pokoł	19,53	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/19	Pom. gospodarcza	3,75	Gres
1/8	Pokoł	18,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/20	Lazienka z natryskami	11,50	Gres
1/9	Pokoł	19,79	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/21	Komunikacja	2,45	Gres
1/10	Pokoł	19,58	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/22	Lazienka damska	7,96	Gres
1/11	Pokoł	18,54	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/23	Pokoł	8,83	Wykładzina PCV typu Gamrat
1/12	Pokoł	19,74	Wykładzina PCV typu Gamrat	1/24	Pokoł	10,77	Wykładzina PCV typu Gamrat
				1/25	Swietlica	56,87	Wykładzina PCV typu Gamrat

FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo -Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie
---------	--

INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły - Krzyżewo 32
-----------	--

NAZWA RYS.: RZUT PIĘTRA - system sygnalizacji alarmu pożaru

DATA:	06.11.2009
-------	------------

SKALA: 1:100

nr rvs.: T-2

AUTOR:

mgr inż. Marek Matys

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Robert Grodzki