


System sygnalizacji alarmu pożaru
rzut parteru

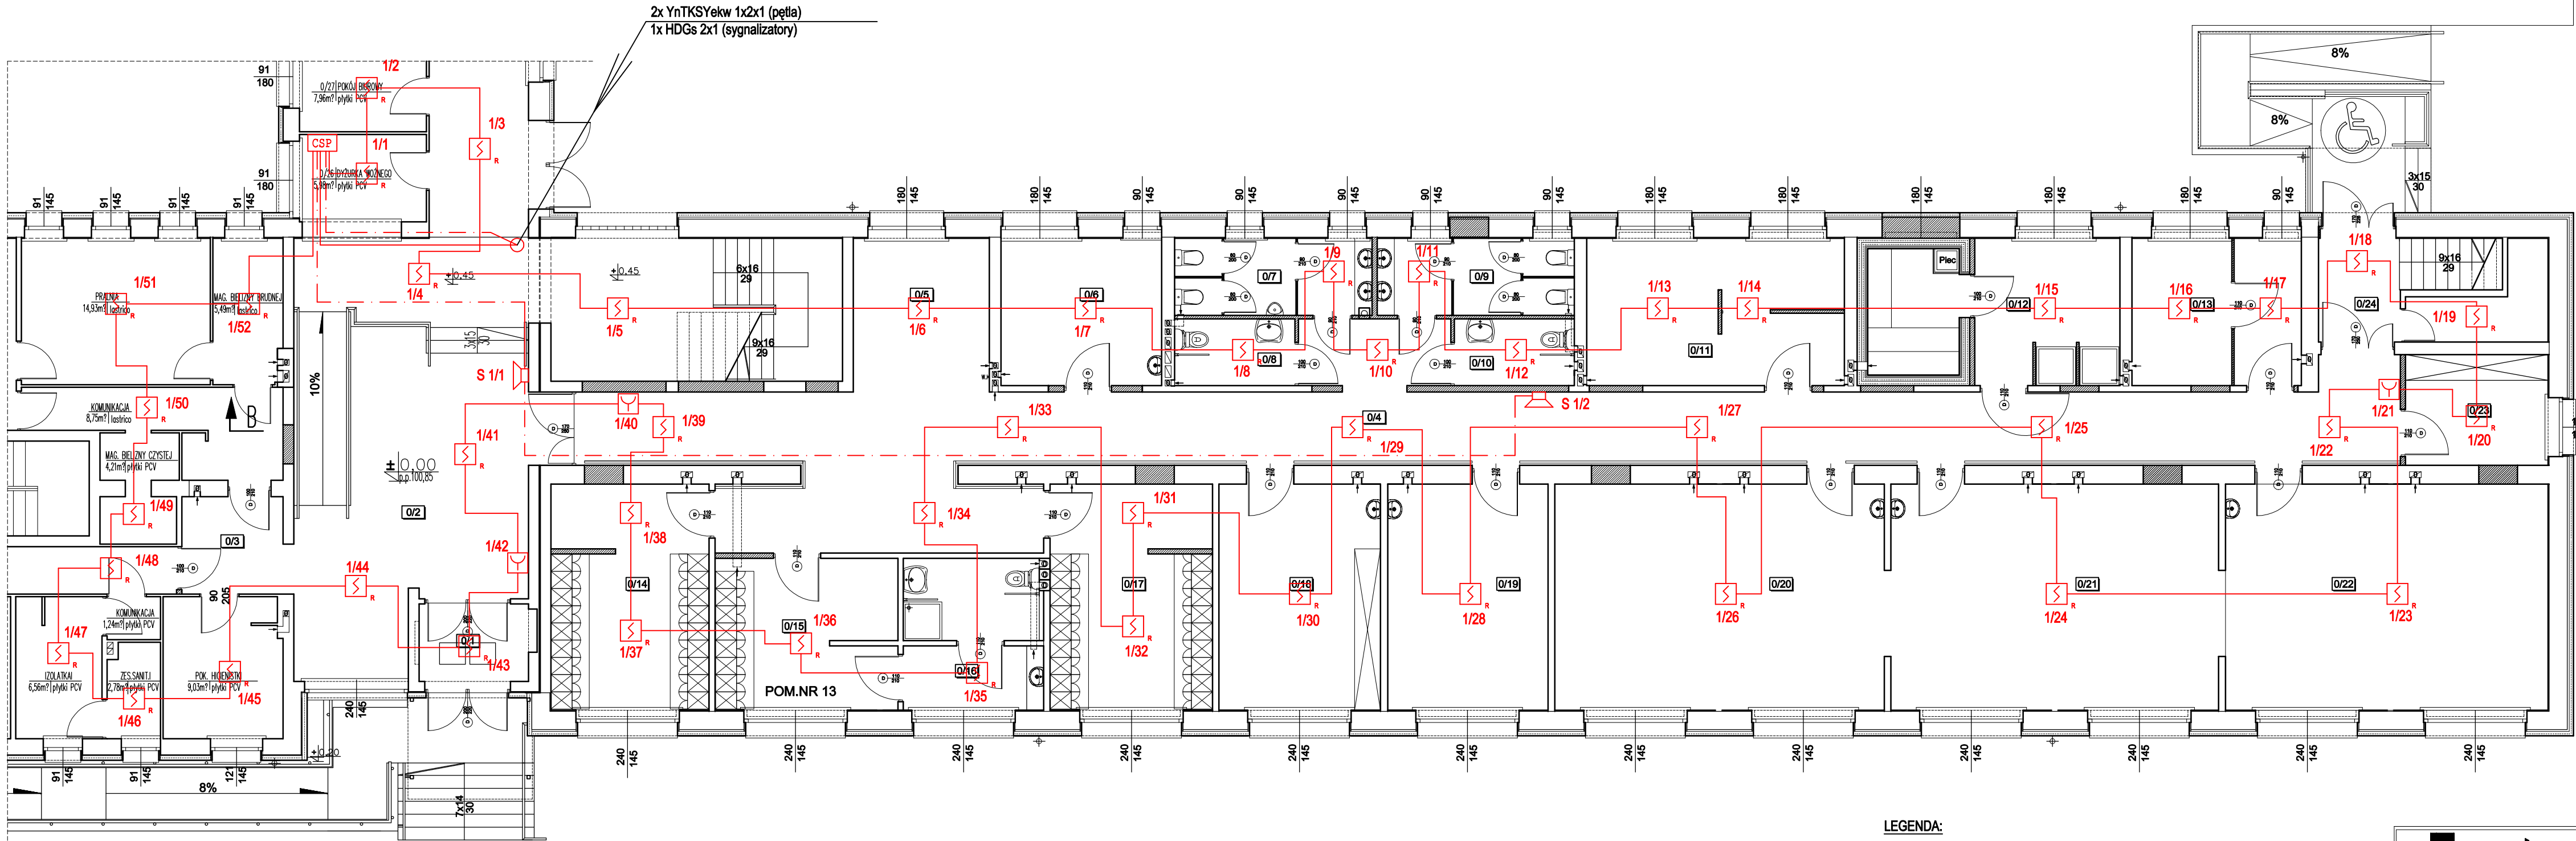

2x YnTKSYekw 1x2x1 (pętla)
1x HDGs 2x1 (sygnalizatory)

LEGENDA:

-  optyczna czujka dymu
-  ręczny ostrzegacz pożarowy
-  przewód YnTKSYekw 1x2x1
-  przewód HDGs 2x1,5
-  CSP
-  sygnalizator optyczno-akustyczny

Zestawienie pomieszczeń				Zestawienie pomieszczeń			
Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki	Lp.	Pomieszczenie	Pow.(m²)	Rodzaj posadzki
0/1	Wiatrołap	4,57	Gres	0/13	Solarium	13,32	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/2	Hol	41,21	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/14	Szatnia męska	19,09	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/3	Komunikacja	5,80	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/15	Szatnia personelu	12,86	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/4	Komunikacja	83,89	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/16	Łazienka personelu	11,57	Gres
0/5	Poczekalnia	11,28	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/17	Szatnia damska	19,81	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/6	Gabinet lekarski	12,76	Wykładzina PCV typu Gamrat	0/18	Magazyn	19,89	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/7	Łazienka męska	15,13	Gres	0/19	Gabinet masażu	19,33	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/8	Łazienka męska	15,13	Gres	0/20	Sala Kinezyterapii	40,16	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/9	Łazienka damska	15,13	Gres	0/21	Sala Kinezyterapii	39,94	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/10	Łazienka damska	15,10	Gres	0/22	Sala Kinezyterapii	39,32	Wykładzina PCV typu Gamrat
0/11	Hydromasaż	20,48	Gres	0/23	Pom. gospodarcze	39,32	Gres
0/12	Sauna z prysznicami	17,97	Gres	0/24	Wiatrołap	13,90	Gres

FORMAT

15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 7324-323

OBIEKT:	Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo -Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły - Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	RZUT PARTERU - system sygnalizacji alarmu pożaru		
DATA:	06.11.2009	SKALA: 1:100	nr rys.: T-1
AUTOR:	mgr inż. Marek Matys nr upr. D-993/05		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06