


System oddymiania - schemt blokowy

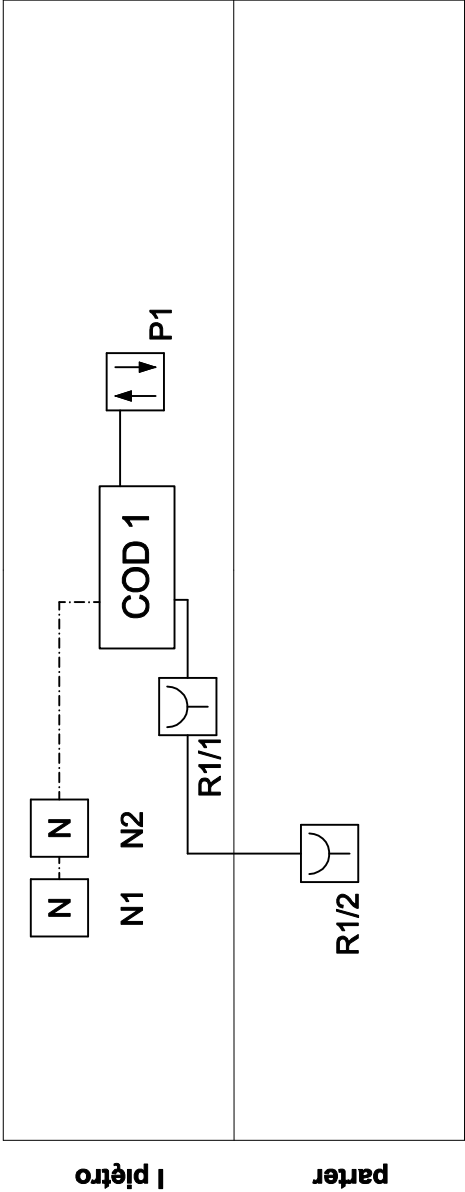

LEGENDA:

COD	centrala oddymiania z zasilaniem awaryjnym
	przycisk alarmowy oddymiania
N	napęd elektryczny klapy oddymiającej 24VDC (dostarczany z klapą oddymiającą)
	przycisk przewietrzania
—	YnTKSY 3x2x1
- - -	HDGs 2x1,5

<div><div><div>F</div><div>ORMAT</div></div><div>15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323</div></div>			
OBIEKT:	Rozbudowa i remont budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przebudowa starego budynku szkoły na pensjonat.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
NAZWA RYS.:	SCHEMAT BLOKOWY - system oddymiania		
DATA:	06.11.2009		NR RYS.: T-10
AUTOR:	<div>mgr inż. Marek Matys</div> <div>nr upr. D-993/05</div>		
	<div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. Robert Grodzki</div> <div>nr upr. PDL/0101/P00E/06</div>		