


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

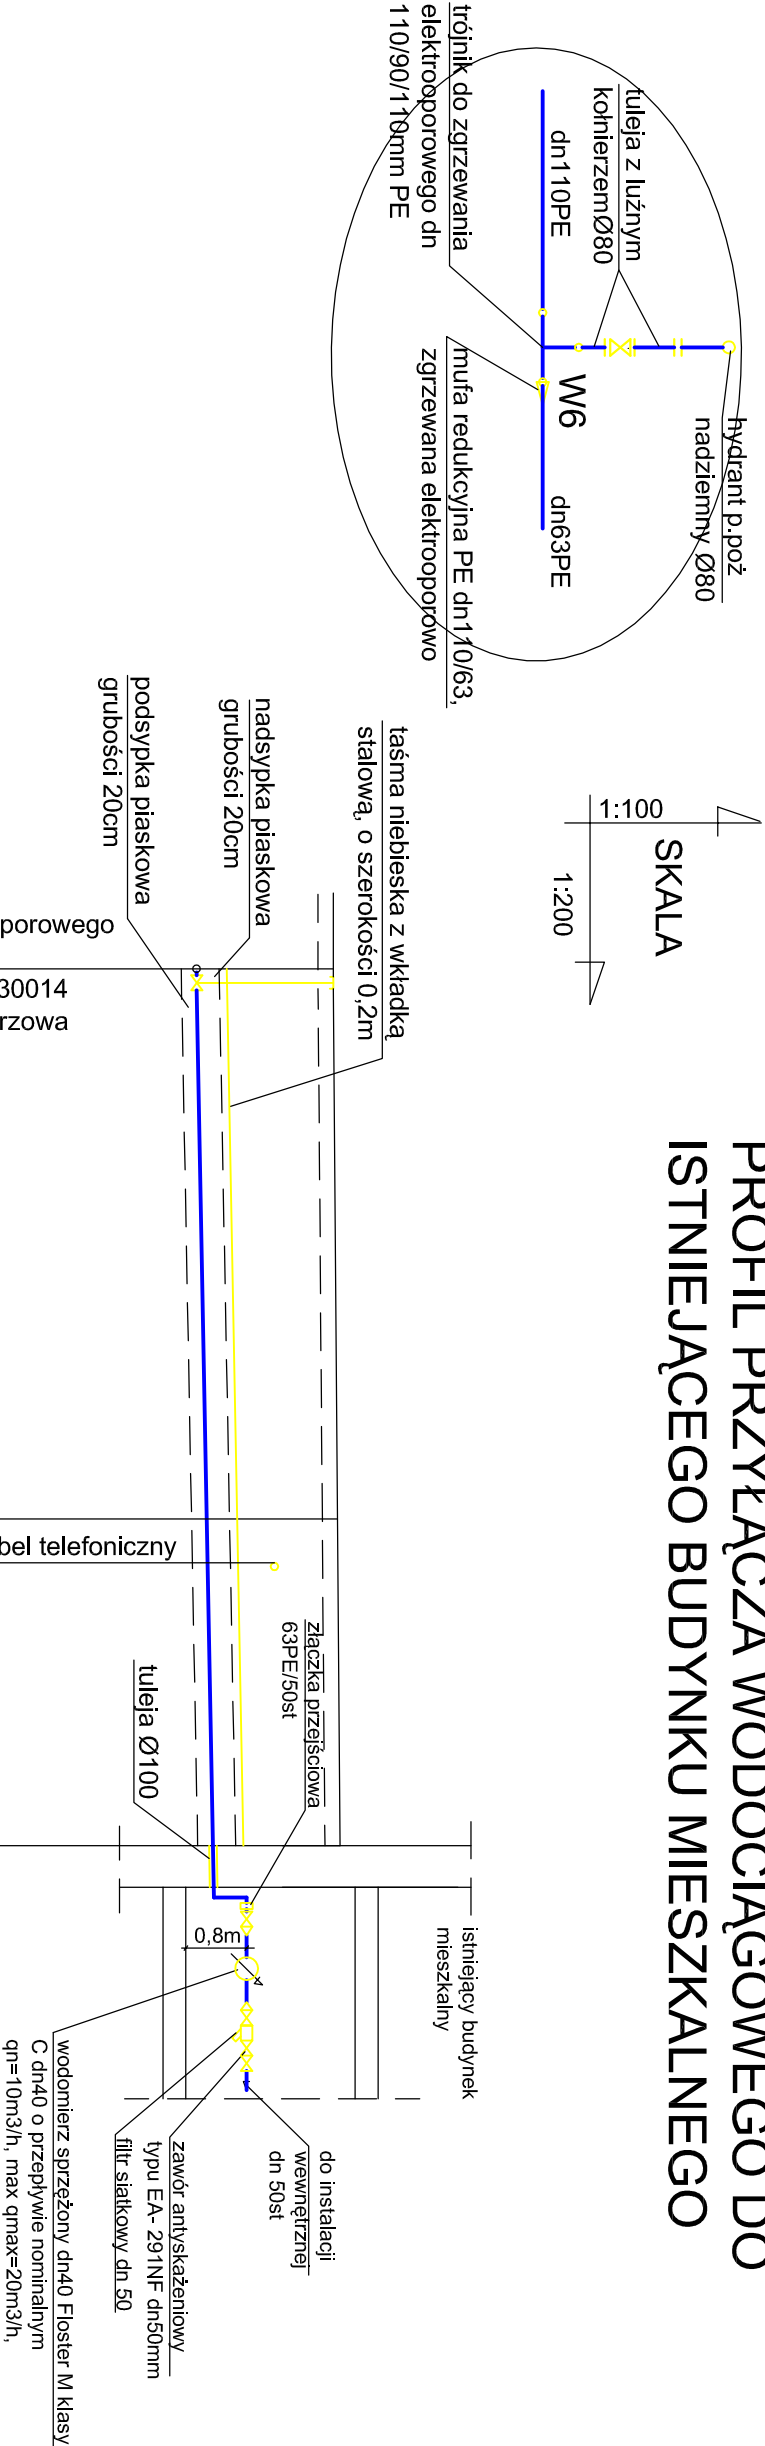

POZIOM ODNIESIENIA 118,00			
RZĘDNA TERENU	127,66		
RZĘDNA OSI PRZEWODU	125,86		
ZAGŁĘBIENIE	1,80		
ŚREDNICE		Ø63PE	
SPADKI		0,3%	
ODLEGŁOŚCI		19,4	19,4
OZNACZENIA	W6	109°	
		W7	8,3
			27,7

<b>FORMAT</b>		PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323	
OBIEKT :	ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY		
TEMAT:	PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I SIECI CIEPŁEJ		
DATA: 6.11.2009	STADIUM:		NR RYS.: 1
AUTOR: tech Marian Wojciliła upr nr BŁ.455/74 1.Bk67/77	AUTOR: mgr inż Celina Gęśewska PDL/0114/POOS/08		